

ZONA DE ABASTECIMENTO DE FÁTIMA - CARIDADE

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).							2.º trimestre de 2024 01 de abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)	Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas	
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas		
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	100%	15	15	100%	
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	100%	15	15	100%	
Desinfetante residual	mg/L	-	0,21	0,59	-	15	15	100%	
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	<1	<1	100%	5	5	100%	
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	<1	<1	100%	5	5	100%	
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7,0	7,9	100%	5	5	100%	
Condutividade	uS/cm	2500	118	299	100%	5	5	100%	
Cor	mg/L PtCo	20	<5,0	<5,0	100%	5	5	100%	
Turvação	UNT	4	<0,20	<0,20	100%	5	5	100%	
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	100%	5	5	100%	
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	0	0	-	5	5	100%	
Número de colónias a 36 °C	N/mL	Sem alteração anormal	-	-	-	0	0	-	
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	100%	5	5	100%	
Alumínio	ug/L	200	<20	32	100%	5	5	100%	
Amónio	mg/L	0,5	-	-	-	0	0	-	
Antimónio	(1) ug/L	10	-	-	-	0	0	-	
Arsénio	(1) ug/L	10	-	-	-	0	0	-	
Boro	(1) mg/L	1,5	-	-	-	0	0	-	
Bromatos	(1) ug/L	10	-	-	-	0	0	-	
Cádmio	(1) ug/L	5	-	-	-	0	0	-	
Chumbo	ug/L	10	-	-	-	0	0	-	
Cianetos	(1) ug/L	50	-	-	-	0	0	-	
Cloretos	(1) mg/L	250	-	-	-	0	0	-	
Cobre	mg/L	2	-	-	-	0	0	-	
Crómio	ug/L	50	-	-	-	0	0	-	
Ferro	ug/L	200	-	-	-	0	0	-	
Fluoretos	(1) mg/L	1,5	-	-	-	0	0	-	
Manganês	ug/L	50	-	-	-	0	0	-	
Mercúrio	(1) ug/L	1	-	-	-	0	0	-	
Níquel	ug/L	20	-	-	-	0	0	-	
Nitratos	(1) mg/L	50	-	-	-	0	0	-	
Nitritos	mg/L	0,5	-	-	-	0	0	-	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	-	-	-	0	0	-	
Selénio	(1) ug/L	20	-	-	-	0	0	-	
Sódio	(1) mg/L	200	-	-	-	0	0	-	
Sulfatos	(1) mg/L	250	-	-	-	0	0	-	
Dureza total	mg/L	-	-	-	-	0	0	-	
Cálcio	mg/L	-	-	-	-	0	0	-	
Magnésio	mg/L	-	-	-	-	0	0	-	
Cloritos	mg/L	0,70	-	-	-	0	0	-	
Cloratos	mg/L	0,70	-	-	-	0	0	-	
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	-	-	-	0	0	-	
Benzeno	(1) ug/L	1	-	-	-	0	0	-	
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	-	-	-	0	0	-	
1,2 - dicloroetano	(1) ug/L	3	-	-	-	0	0	-	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	ug/L	0,10	-	-	-	0	0	-	
Benzo(b)fluoranteno	ug/L	-	-	-	-	0	0	-	
Benzo(k)fluoranteno	ug/L	-	-	-	-	0	0	-	
Benzo(ghi)perileno	ug/L	-	-	-	-	0	0	-	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/L	-	-	-	-	0	0	-	
Tetracloroetano e tricloroetano (Soma)	(1) ug/L	10	-	-	-	0	0	-	
Tetracloroetano	(1) ug/L	-	-	-	-	0	0	-	
Tricloroetano	(1) ug/L	-	-	-	-	0	0	-	
Trihalometanos	ug/L	100	-	-	-	0	0	-	
Clorofórmio	ug/L	-	-	-	-	0	0	-	
Bromofórmio	ug/L	-	-	-	-	0	0	-	
Dibromoclorometano	ug/L	-	-	-	-	0	0	-	
Bromodichlorometano	ug/L	-	-	-	-	0	0	-	
Dose indicativa	(1) mSv	0,10	-	-	-	0	0	-	
Alfa total	(1) Bq/L	-	-	-	-	0	0	-	
Rádio 226	(1) Bq/L	-	-	-	-	0	0	-	
Radão	Bq/L	500	-	-	-	0	0	-	
Pesticidas totais	(1) ug/L	0,50	<0,03	<0,03	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	(1) ug/L	0,10	-	-	-	0	0	-	
M656PH051	(1) ug/L	0,10	-	-	-	0	0	-	
Clorpirifos	(1) ug/L	0,10	<0,03	<0,03	100%	1	1	100%	
Diurão	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
Imidaclopride	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
Dimetoato	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
Ometoato	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
Oxamil	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
Bentazona	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
Simazina	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
Desetilsimazina	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
MCPA	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
Metribuzina	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
Terbutilazina	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	100%	1	1	100%	

(1) Parâmetro conservativo

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Os resultados obtidos da qualidade da água distribuída cumprem com as normas de qualidade fixadas na legislação, não se verificando a ocorrência de incumprimentos.




FÁTIMA - CARIDADE

Dados trimestrais	Dados anuais
Número de análise agendadas	
109	250
Número de análise realizadas	
109	250
Número de incumprimentos	
0	0
Taxa de análises realizadas	
100,0%	100,0%
Taxa de análises conformes	
100,0%	100,0%

FREGUESIAS ABASTECIDAS

Freguesia Atouguia
Freguesia Fátima
Freguesia Nossa Senhora da Piedade
Freguesia Nossa Senhora das Misericórdias
Freguesia Seiça

CONCELHO DE OURÉM

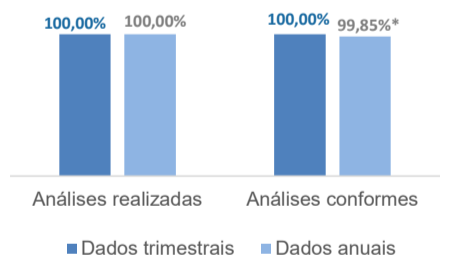

*Ocorrência de incumprimento na ZA de Espite, no 1.º trimestre.

ÁGUA DE OURÉM,
BOA PARA BEBER