

Transparência e qualidade ao seu alcance.

A qualidade da sua água, a nossa prioridade.



MAPA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO CONCELHO DE OURÉM						
					3.º trimestre de 2025 01 de julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento VP (%)	N.º análises
		Mínimo	Máximo			Agendadas
Escherichia Coli (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3
Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3
Desinfetante residual (mg/L)	-	0,29	0,39	-	-	3
Chumbo a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1
pH (Unidades de pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,9	6,9	0	100%	1
Conductividade (μS/cm)	2500	159	159	0	100%	1
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	<5,0	0	100%	1
Turvação (UNT)	4	<0,20	<0,20	0	100%	1
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1
Número de colónias a 22 °C (N/mL)	Sem alteração anormal	0	0	-	-	1
Clostridium perfringens (N/100 mL)	0					0
Alumínio (ug/L)	200					0
Amónio (mg/L)	0,5					0
Antimónio (ug/L) ⁽¹⁾	10					0
Arsénio (ug/L) ⁽¹⁾	10					0
Boro (mg/L) ⁽¹⁾	1,5					0
Bromatos (ug/L) ⁽¹⁾	10					0
Cádmio (ug/L) ⁽¹⁾	5					0
Chumbo (ug/L)	10					0
Cianetas (ug/L) ⁽¹⁾	50					0
Cloretos (mg/L) ⁽¹⁾	250					0
Cobre (mg/L)	2					0
Crómio (ug/L)	50					0
Ferro (ug/L)	200					0
Fluoretos (mg/L) ⁽¹⁾	1,5					0
Manganês (ug/L)	50					0
Mercúrio (ug/L) ⁽¹⁾	1					0
Níquel (ug/L)	20					0
Nitratos (mg/L) ⁽¹⁾	50					0
Nitritos (mg/L)	0,5					0
Oxidabilidade (mgO2/L)	5					0
Selénio (ug/L) ⁽¹⁾	20					0
Sódio (mg/L) ⁽¹⁾	200					0
Sulfatos (mg/L) ⁽¹⁾	250					0
Dureza total (mgCaCO3/L)	-			-	-	0
Cálcio (mg/L)	-			-	-	0
Magnésio (mg/L)	-			-	-	0
Cloritos (mg/L)	0,70					0
Cloratos (mg/L)	0,70					0
Potássio (mg/L)	Sem alteração anormal			-	-	0
Benzeno (ug/L) ⁽¹⁾	1					0
Benzo(a)pireno (ug/L)	0,01					0
1,2 - dicloroetano (ug/L) ⁽¹⁾	3					0
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (ug/L)	0,10					0
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)	-			-	-	0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)	-			-	-	0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)	-			-	-	0
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L)	-			-	-	0
Tetracloreto e tricloreto (ug/L) ⁽¹⁾	10					0
Tetracloreto (ug/L) ⁽¹⁾	-			-	-	0
Tricloreto (ug/L) ⁽¹⁾	-			-	-	0
Trihalometanos (ug/L)	100					0
Clorofórmio (ug/L)	-			-	-	0
Bromoformio (ug/L)	-			-	-	0
Dibromoclorometano (ug/L)	-			-	-	0
Bromodíclorometano (ug/L)	-			-	-	0
Dose indicativa (mSv) ⁽¹⁾	0,10					0
Alfa total (Bq/L) ⁽¹⁾	-			-	-	0
Rádio 226 (Bq/L) ⁽¹⁾	-			-	-	0
Radão (Bq/L)	500					0
Pesticidas totais (ug/L) ⁽¹⁾	0,50	<0,030	<0,030	0	100%	1
Dimetenamida-P (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1
M656PH051 (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1
Clorpirifos (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Diurão (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Imidaclopride (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Dimetoato (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Ometoato (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Oxamil (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Bentazona (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Simazina (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Desetilsimazina (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
MCPA (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Metrribuzina (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Terbutilazina (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Desetilterbutilazina (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Glifosato (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
AMPA (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0
Tebuconazol (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0


(1) Parâmetro conservativo

(1) Parâmetro conservativo - Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico - Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Os resultados obtidos da qualidade da água distribuída cumprem com as normas de qualidade fixadas na legislação, não se verificando a ocorrência de incumprimentos.

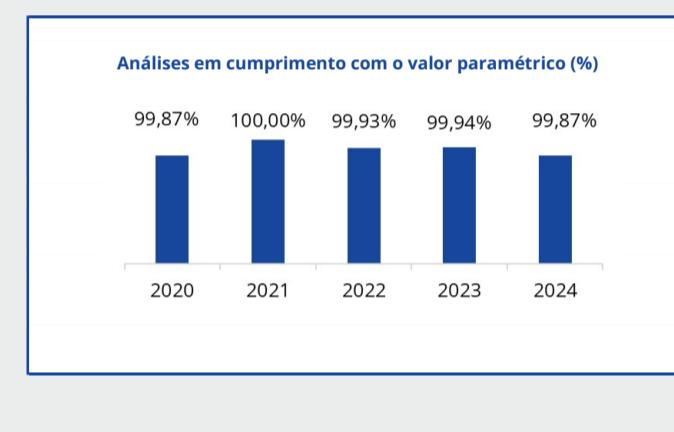

Resumo global dos resultados

	Dados Trimestrais	Dados Anuais
Nº de análises previstas	20	117
Nº de análises efetuadas	20	117
% de análises efetuadas	100%	100%
Nº análises em incumprimento VP	0	0
% análises em cumprimento VP	100%	100%

Freguesias abastecidas

Freguesia Caxarias
Freguesia Urqueira
União de Freguesia Freixanda, Ribeira do Fárrio e Formigais
União de Freguesia Rio de Couros e Casal dos Bernardos

