

Transparência e qualidade ao seu alcance.

A qualidade da sua água, a nossa prioridade.



MAPA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO CONCELHO DE OURÉM

PONTO DE ENTREGA DA LAGOA STA. CATARINA/ PARCERIAS								
Água distribuída ao Município de Pombal								
A2.01- Lagoa de Santa Catarina I								
A2.03- Parcerias								
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).						2.º trimestre de 2026 01 de abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento VP (%)	N.º análises		Análises realizadas (%)
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia Coli (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	-	0,44	0,51	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades de pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade (uS/cm)	2500	113	113	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/mL)	Sem alteração anormal	0	0	-	-	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (ug/L)	200	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (ug/L) ⁽¹⁾	10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (ug/L) ⁽¹⁾	10	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L) ⁽¹⁾	1,5	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (ug/L) ⁽¹⁾	10	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (ug/L) ⁽¹⁾	5	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Chumbo (ug/L)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cianetos (ug/L) ⁽¹⁾	50	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L) ⁽¹⁾	250	13	13	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L)	2,0	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (ug/L)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Ferro (ug/L)	200	11	11	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L) ⁽¹⁾	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Manganês (ug/L)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (ug/L) ⁽¹⁾	1	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Níquel (ug/L)	20	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L) ⁽¹⁾	50	2,9	2,9	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L)	0,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mgO2/L)	5	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Selénio (ug/L) ⁽¹⁾	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L) ⁽¹⁾	200	24	24	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L) ⁽¹⁾	250	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mgCaCO3/L)	-	6,9	6,9	-	-	1	1	100%
Cálcio (mg/L)	-	1,1	1,1	-	-	1	1	100%
Magnésio (mg/L)	-	1	1	-	-	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,70	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,70	0,072	0,072	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L)	Sem alteração anormal	<0,50	<0,50	-	-	1	1	100%
Benzeno (ug/L) ⁽¹⁾	1	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (ug/L)	0,01	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A (ug/L)	2,5	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (ug/L) ⁽¹⁾	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (ug/L)	0,10	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)	-	<0,005	<0,005	-	-	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)	-	<0,002	<0,002	-	-	1	1	100%
Benzo(ghi) perileno (ug/L)	-	<0,004	<0,004	-	-	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L)	-	<0,004	<0,004	-	-	1	1	100%
Tetracloroetano e tricloroetano (ug/L) ⁽¹⁾	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano (ug/L) ⁽¹⁾	-	<3	<3	-	-	1	1	100%
Tricloroetano (ug/L) ⁽¹⁾	-	<0,3	<0,3	-	-	1	1	100%
Trihalometanos (ug/L)	80	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio (ug/L)	-	<3	<3	-	-	1	1	100%
Bromofórmio (ug/L)	-	<3	<3	-	-	1	1	100%
Dibromoclorometano (ug/L)	-	<3	<3	-	-	1	1	100%
Bromodiclorometano (ug/L)	-	<3	<3	-	-	1	1	100%
Ácidos haloacéticos (ug/L)	60	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Ácido dicloroacético	-	<1	<1	-	-	1	1	100%
Ácido monocloroacético	-	<1	<1	-	-	1	1	100%
Ácido tricloroacético	-	<1,00	<1,00	-	-	1	1	100%
Ácido monobromoacético	-	<1	<1	-	-	1	1	100%
Ácido dibromoacético	-	<1	<1	-	-	1	1	100%
Dose indicativa (mSv) ⁽¹⁾	0,1	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Alfa total (Bq/L) ⁽¹⁾	-	<0,04	<0,04	-	-	1	1	100%
Rádio 226 (Bq/L) ⁽¹⁾	-				-	0	0	
Radão (Bq/L)	500					0	0	
Urânio (ug/L) ⁽¹⁾	30	0,07	0,07	0	100%	1	1	100%
Soma Subst. perfluoroalquiladas (PFAS) (ug/L) ^{(1) (2)}	0,5	0	0	0	100%	21	21	100%
Pesticidas totais (ug/L) ⁽¹⁾	0,50	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0	0	
M656PH051 (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0	0	
Clorpirifos (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0	0	
Diurão (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Ometoato (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Oxamil (ug/L) ⁽¹⁾	0,10					0	0	
Bentazona (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Simazina (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
MCPA (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metribuzina (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
AMPA (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol (ug/L) ⁽¹⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

AO054/26


Data publicação: 16/07/2026



Resultados da Zona de Abastecimento

	Dados Trimestrais	Dados Anuais
Nº de análises previstas	106	117
Nº de análises efetuadas	106	117
% de análises efetuadas	100%	100%
Nº análises em incumprimento VP	0	0
% análises em cumprimento VP	100%	100%

Histórico de Resultados do PEA

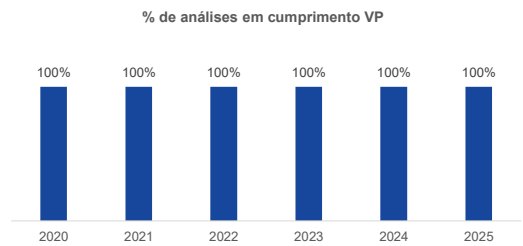

Informações

(1) Parâmetro conservativo

(1) **Parâmetro conservativo** - Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico - Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

(2) **Soma da Subst. perfluoroalquiladas (PFAS)** - Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas consideradas preocupantes para a água destinada ao consumo humano. As substâncias pesquisadas estão de acordo com o definido no n.º 2 da parte B do anexo IV do DL 69/2023 de 21 de agosto.

Avaliação da Qualidade da Água

Os resultados obtidos da qualidade da água distribuída cumprem com as normas de qualidade fixadas na legislação, não se verificando a ocorrência de incumprimentos.

